



●各ユニット接続図
(全ての結線接続を確認してから電源を投入して下さい)

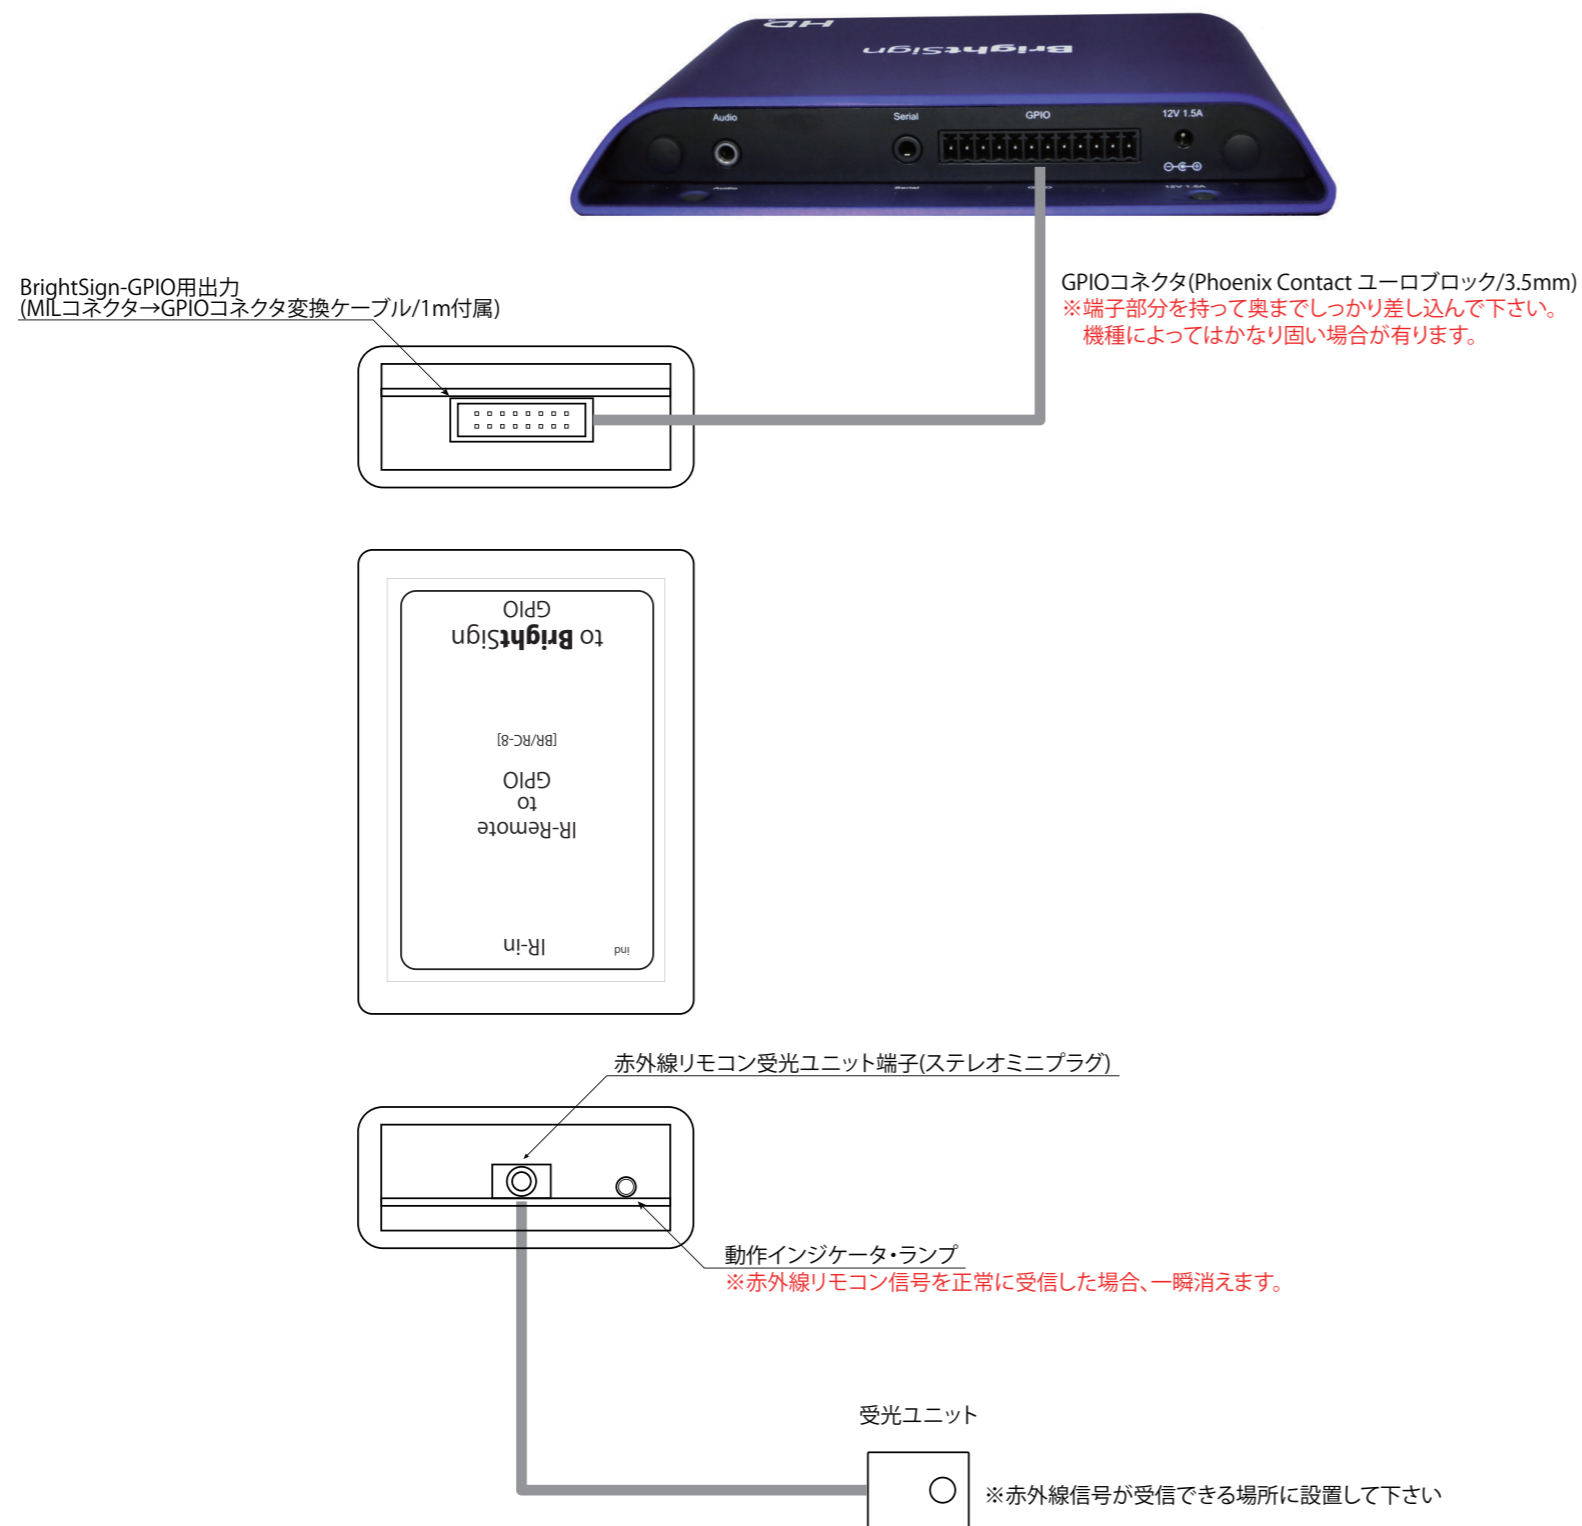

●BrightAuthor設定

一般的なGPIOにボタンスイッチを接続して各イベントの処理内容をセットする場合とまったく同じ使い方となります。正常にリモコンデータを受信すると、リモコン送信機のボタンに対応した GPIO-0~7の各イベントが発生します。“Trigger Event On Button”は「Down」として下さい。

・センサー反応時のイベント処理

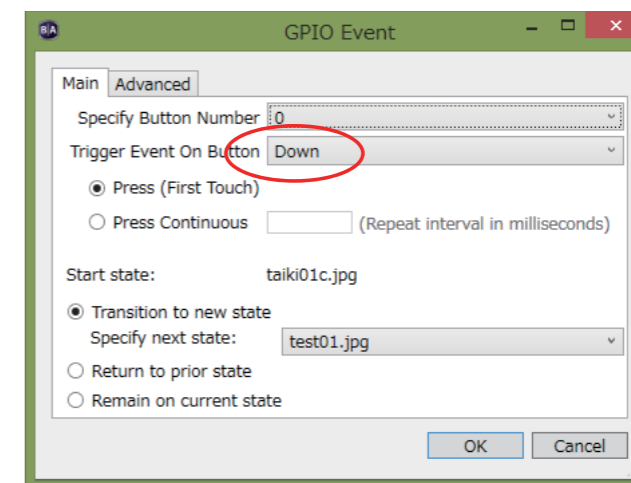

Version	1.8	図面	接続図	製品型番	BR/PRC-4 / 8
Date	11/15/2016	材料	本体ABS樹脂		
単位	mm	カラー	ブラック		ジャパンマテリアル株式会社